
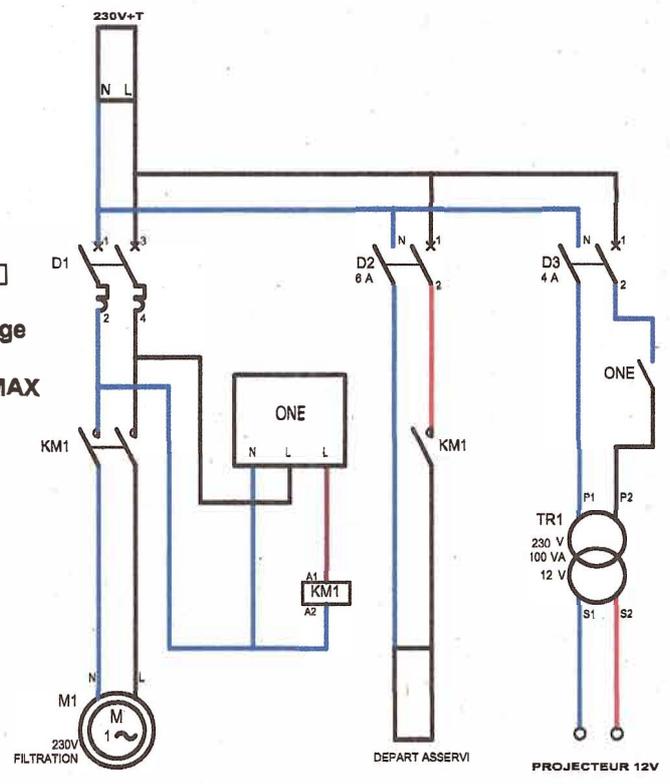
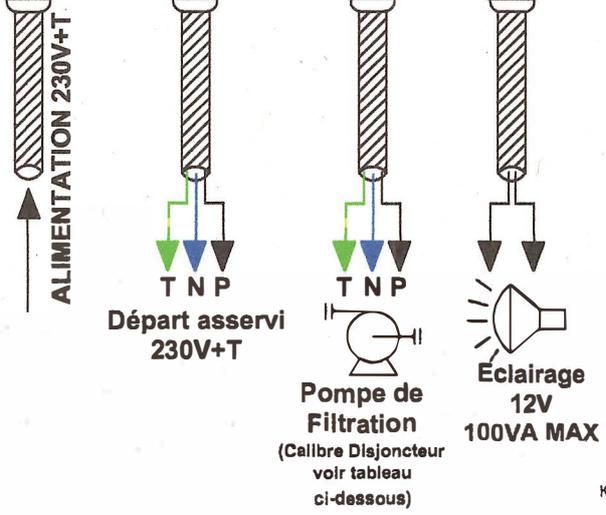
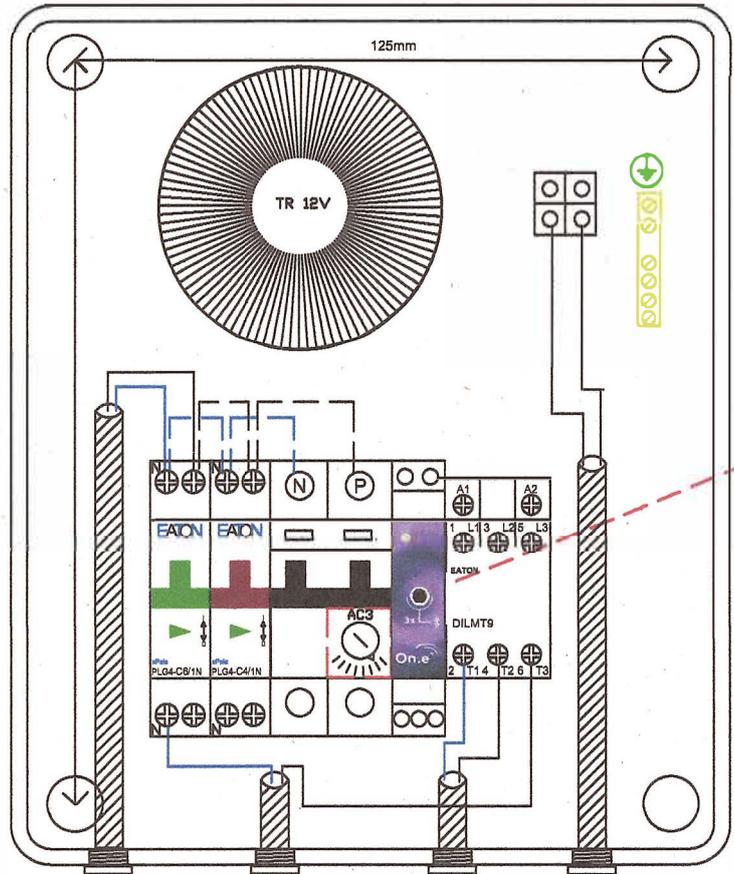


Réglage du disjoncteur

Calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe



Référence	Calibre disjoncteur
1509916ONE	1,6/2,5A
1509917ONE	2,5/4A
1509918ONE	4/6,3A

TOUS LES CABLES DOIVENT ÊTRE DU TYPE: U1000R2V

SHEET	SCALE	FORMAT	DATE
1/1	---	A4	17/05/22
DESCRIPTION	Coffret BLOC CAVALIER ONE - 100VA		VISA
REFERENCE	150991XONE		IND
			1